

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю

21 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

Нытвенскому муниципальному району и Оханскому городскому округу

ул. Восточная 53, г. Нытва, Пермский край, 617000; тел. (272) 3-03-91, E-mail: nitva-21-ogpn@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Оханска

(место составления акта)

« 13 » 06 2019 года

(дата составления акта)

« 17 » час. « 00 » мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

N 31

по адресу/адресам: Пермский край, г. Оханска, ул. Волкова, 9

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о проведении  
плановой выездной проверки от 30.04.2019 № 31

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа для  
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», ОГРН 1025902284430, ИНН  
5946000051 (Здание школы). Объект отнесен к высокой категории риска.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 27 " 05 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа  
по адресу: Пермский край, г. Оханска, ул. Волкова, 9

(заполняется в случае проведения проверок финалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или  
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 3 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 21 отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому  
муниципальному району и Оханскому городскому округу ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Борисенко Людмила Викторовна

✓ Борисенко Л.В 13.06.2019 8:17:00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Лапихин Константин Владимирович, инспектор 21 ОНПР по Нытвенскому муниципальному району и Оханскому  
городскому округу ГУ МЧС России по Пермскому краю

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае  
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),  
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование  
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Борисенко Людмила Викторовна, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или  
уполномоченного представителя юридического лица; уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного  
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при  
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

*Борис*

*Борисенко*

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: фототаблица, проверочный лист

Подписи лиц, проводивших проверку:

*Лапихин К.В.*



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Борисенко Людмила Викторовна, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 13 " 06 20 19 г.





*Борис*




(подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**Фототаблица**  
к акту проверки № 31 от 13.06.2019 года

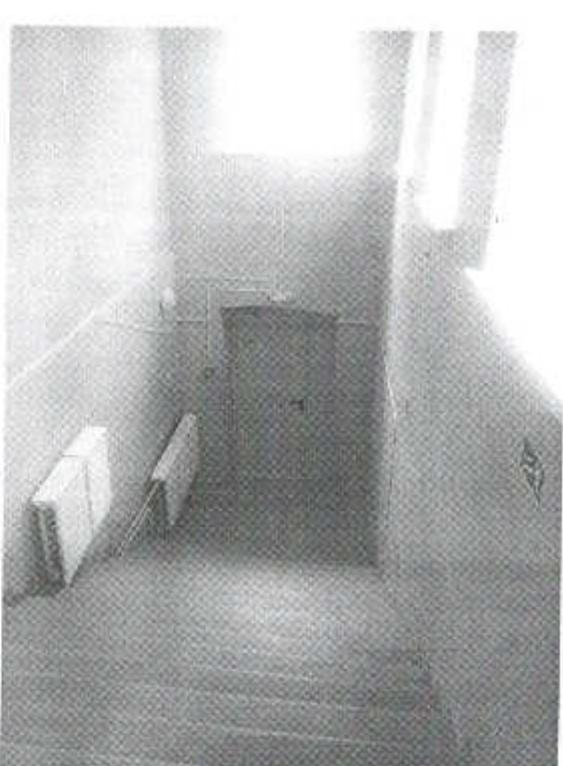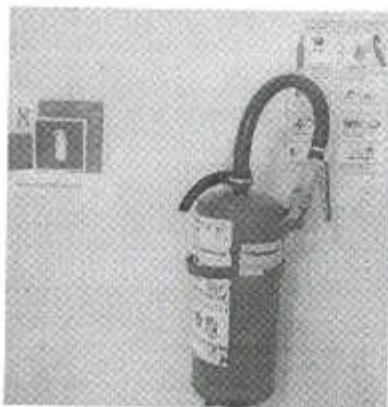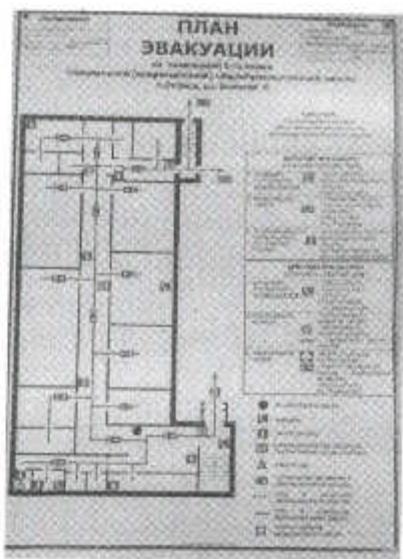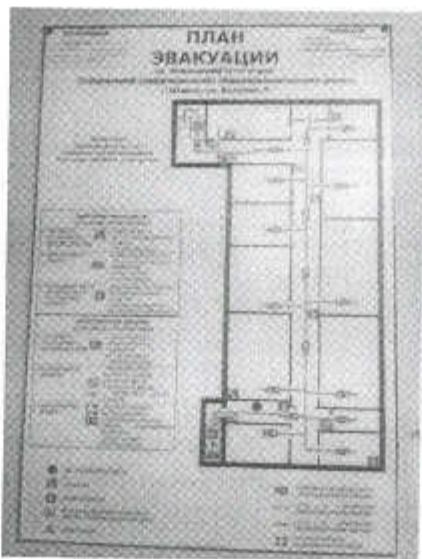

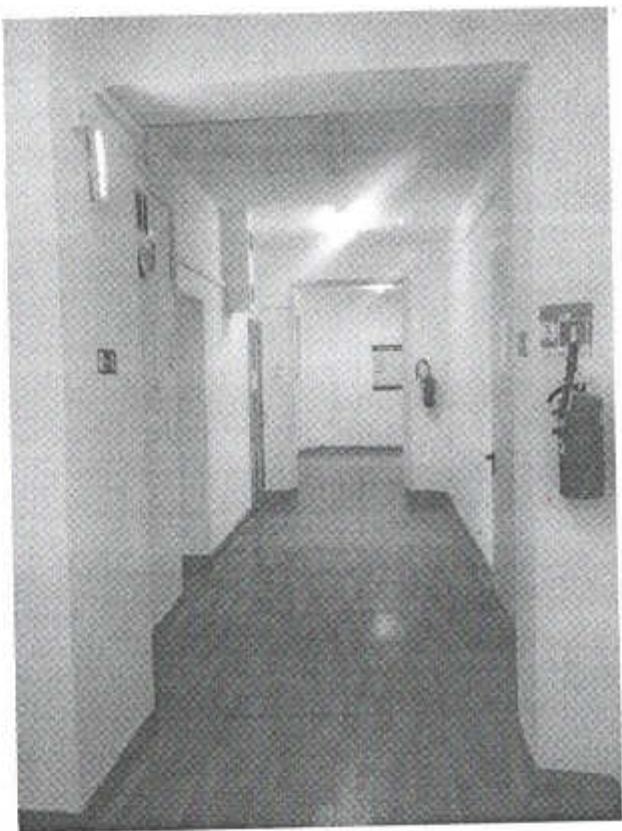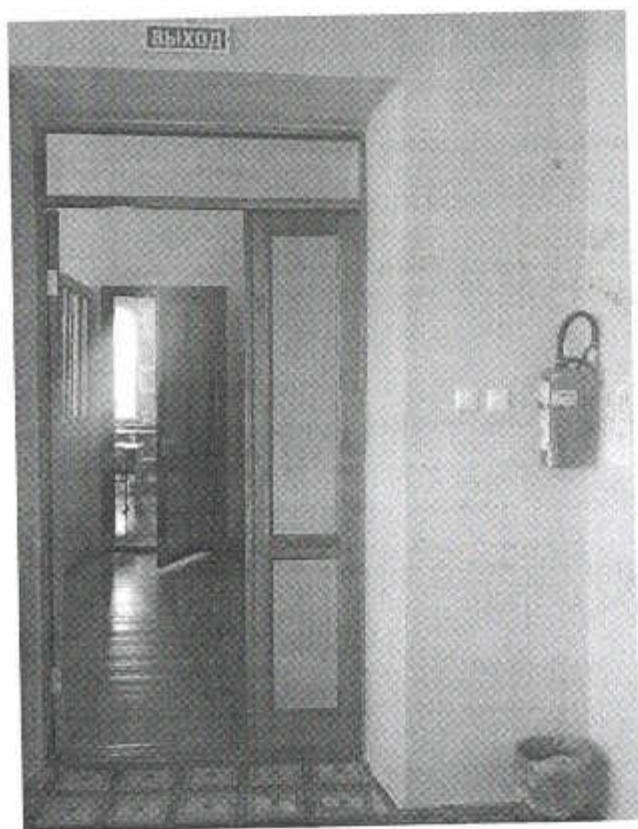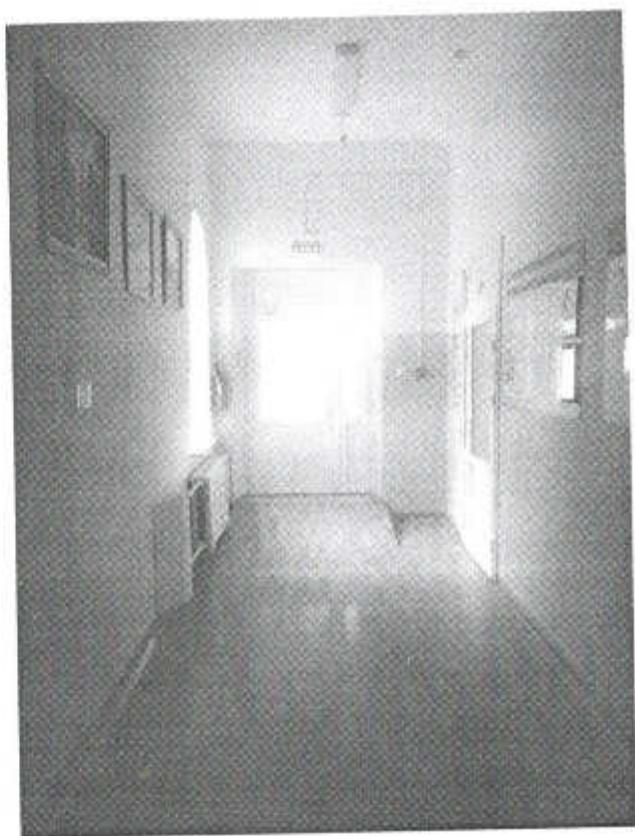

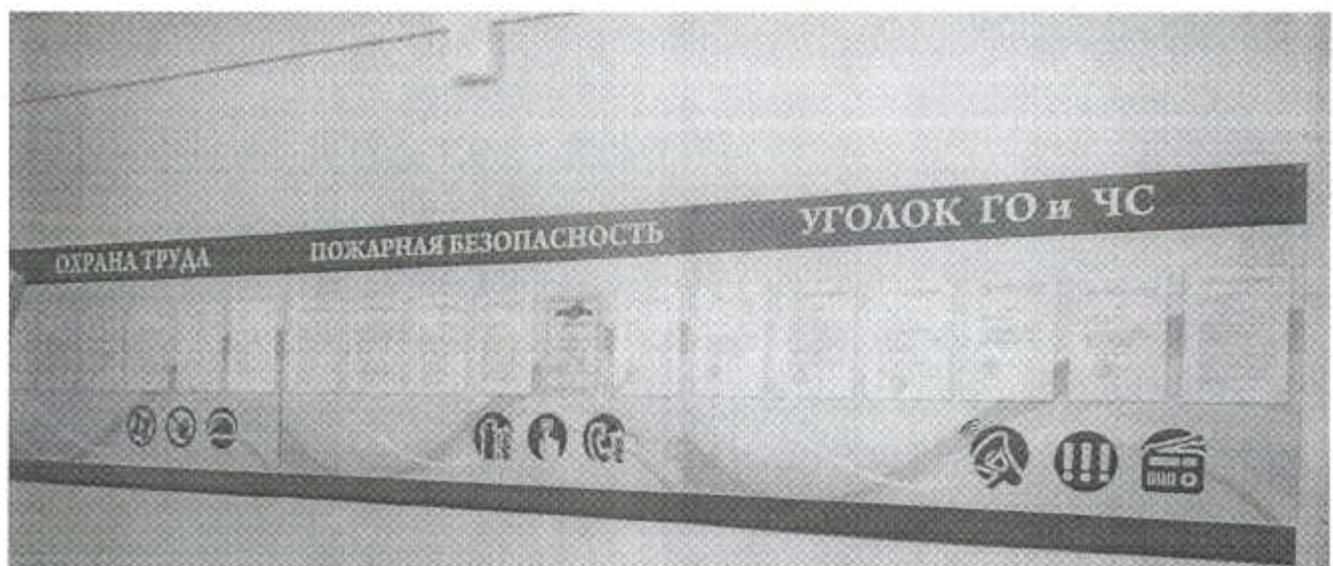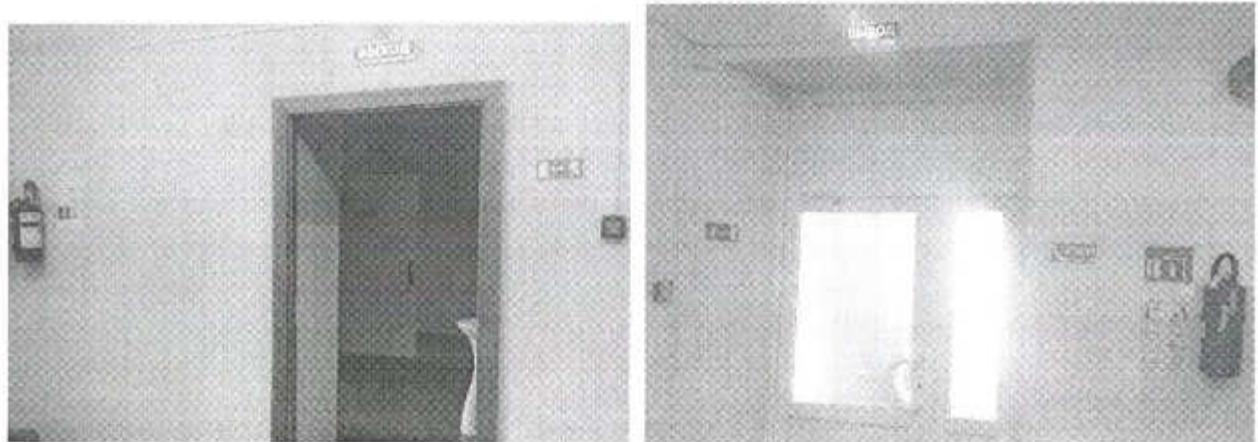

Составил:  
Инспектор 21 ОНПР  
капитан внутренней службы

К.В. Лапихин

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора.**

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых к отношении здания общебазовательной организации, организации дополнительного образования детей, профессиональной образовательной организаций (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора):

21 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому муниципальному району и Озинскому городскому округу УППР ГУ МЧС России по Пермскому краю

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданки, в отношении которого проводится проверка:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Спешаковская (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ОГРН 1025902284430, ИНН 5946000051

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты:

Пермский край, г. Озинск, ул. Вишневая, 9

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки:

Распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора), о предоставлении муниципального контроля о проведении плановой инспекторской проверки от 30.04.2019 № 31

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:

591901850312\_30\_09\_2018

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:

Инспектор 21 ОППР по Нытвенскому муниципальному району и Озинскому городскому округу Лапухин К.В.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые одновременно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
-------	---	--------------------------------------	--------------------------------

<sup>1</sup> Указывается "да", "нет" либо "не" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

**Общие мероприятия**

1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными властью, пользующимися или распоряжающимися имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяющее лицо) в презелях их компетенции на объекте защиты: проектные решения, выполненные в соотношении с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-и, 48-96 Технического регламента и требований о пожарной безопасности (утверждены Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup>  Подпункты "а", "б", пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима и Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства	да
----	---	--	----

		Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" <sup>3</sup> (далее - ППР)
1.1	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?	да
1.2	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?	да
1.3	надежному противопожарному водоснабжению?	да
1.4	проездам и подъездам для пожарной техники?	да
1.5	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени пожаростойкости и классу конструктивной пожарной опасности?	да
1.6	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?	да
1.7	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при тушении пожара?	да
1.8	показателям категорий зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку приযопожарной и пожарной опасности?	в/р
1.9	занятие зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматический установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации?	да
1.10	штамп системами противопожарной защиты?	да
1.11	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с пожарными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение бесперебойной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?	да
1.12	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?	да
1.13	организационно-техническими мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?	да
1.14	расчетным величинам пожарных рисков?	в/р

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4380; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 19, ст. 2815; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5127; 27.03.2017, № 13, ст. 1941

2.	Представлена ли проверявшим лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <sup>4</sup>	да
----	---	---	----

<sup>4</sup> Единый перечень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15

3.	Обеспечено ли проверявшим лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал	часть 7 статьи 85 Технического регламента	да
----	--	---	----

	организации <sup>1</sup>		
4.	Разработана ли проверяющим лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460-461 ППР да	
5.	Отражены ли проверяющим лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		да
5.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 461 ППР да	
5.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР да	
5.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР да	
5.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР да	
5.5.	расположение мест для курения; применения открытого огня, проезда транспорта и прохождения основных или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР да	
5.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электроподогрева (в том числе в случае пожара и по пожарному рабочему дежурю), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, защущии горючих веществ и материалов ценностей, имущество и принадлежности и пожароопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?	Подпункт "е" пункта 461 ППР да	
5.7.	допустимое (превышение) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт "з" пункта 461 ППР да	
6.	Проведены ли проверяющим лицом работы по заселке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР да	
7.	Обеспечивается ли проверяющим лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазоизоляции в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР да	
8.	Исключено ли проверяющим лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих, взрывчатых веществ, пиroteхнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в горючей упаковке и других пожароопасных веществ и материалов	Подпункт "а" пункта 23 ППР да	
8.1.	на чердаках?		да
8.2.	в подвалах?		да
8.3.	на складских этажах?		н/р
8.4.	под скайфами пространством зданий?		да
9.	Исключено ли проверяющим лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	Подпункт "б" пункта 23 ППР да	
9.1.	на чердаках?		да
9.2.	на технических этажах?		да
9.3.	в вентиляционных камерах?		да
9.4.	в других технических помещениях?		да

10.	Исключено ли проверяющим лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	н/р
11.	Исключено ли проверяющим лицом размещение и эксплуатацию в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	н/р
11.1.	кошмаров?		н/р
11.2.	киосков?		н/р
11.3.	ларьков?		н/р
11.4.	других подобных помещений?		н/р
12.	Исключено ли проверяющим лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	да
13.	Исключено ли проверяющим лицом размещение в лестничных клетках вещей блоком кондиционеров?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	да
14.	Обеспечено ли проверяющим лицом:	Пункт 24 ППР	да
14.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		да
14.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		да
15.	Приведены ли проверяющим лицом не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с соответствием соответствующему проектированию?	Пункт 24 ППР	н/р
16.	Очищены ли проверяющим лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвалных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	да
17.	Обеспечено ли проверяющим лицом исправное состояние механизмов для самоторможения противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	да
18.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещенные на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности?	Пункт 40(1) ППР	н/р
18.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		н/р
18.2.	не ограничивают ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от льма и продуктов горения при пожаре?		н/р
19.	Исключена ли проверяющим лицом прокладка в пространстве воздушного зазора наружных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	н/р
20.	Обеспечено ли проверяющим лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	да
21.	Хранятся ли проверяющим лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	да
22.	Обеспечено ли проверяющим лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	да
22.1.	систем предотвращения пожаров?		да
22.2.	систем противопожарной защиты?		да
23.	Организовано ли проверяющим лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	да

24.	Исключены ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	да
25.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	да
26.	Насколько ли в исправленном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	да
27.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	да
27.1.	рекламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		да
27.2.	планово-предупредительного ремонта системы противопожарной защиты?		да
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий личного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	да
29.	Обеспечены ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	да
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на здерах помещений производственного и складского назначения обозначения их классов пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 29 ППР	н/р
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	да
32.	Назначено ли проверяемым лицом ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	да
33.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общеслужебных помещениях?	Пункт 6 ППР	да
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	да
35.	Обеспечено ли проверяемое лицо применение не реже 1 раза в полуторние практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	да
36.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте с нормальным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	н/р
36.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		н/р
36.2.	телефонной связи?		н/р
36.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого зонуриного)?		н/р
36.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого зонуриого?		н/р
37.	Обеспечено ли проверяемое лицо объект защиты с нормальным пребыванием людей складывающую передачу в подразделение пожарной охраны, в районе емкости которого находится объект защиты, информацию о количестве людей, находившихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	н/р
38.	Исключены ли проверяемым лицом изменения (без проведения экспертизы)	Подпункт "б" пункта 23	да

	проектной документацией) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных устройств и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	ППР	
39.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежду с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт "а" пункта 23 ППР	да
40.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	да
41.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях групп IV и V степени опасности, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	н/р
42.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и баллончиков, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	н/р
43.	Соблюдаются ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуговании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	да
44.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство, обслуживающего персонала на объекте защиты с нормальным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	н/р
45.	Обеспечено ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие)?	Пункт 30 ППР	да
45.1.	осмотр помещений перед началом мероприятия и цели, определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		да
45.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		да
46.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степени опасности?	Пункт 31 ППР	да
47.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминаторов, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	да
48.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка павогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	да
49.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	да
50.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение елки ею на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	да
51.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях (50 человек и более)?		да
51.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением клопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", лутовых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и смечей?	Подпункт "а" пункта 32 ППР	да
51.2.	проведение парада началом или во время представлений снежинок, покрасочных и других пожаропасных и пожаронизвоящих работ?	Подпункт "б" пункта 32 ППР	да
51.3.	увеличение ширину прохода между рядами и установки в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт "в" пункта 32 ППР	да

78.	Обеспечены ли проверяющим лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	нет
79.	Ведется ли проверяющим лицом в специальном журнале производной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей?	Пункт 478 ППР	нет
80.	Обеспечено ли проверяющим лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1°C)?	Пункт 479 ППР	да
81.	Обеспечено ли проверяющим лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	да
82.	Обеспечено ли проверяющим лицом расположение огнетушителей на видных местах близи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метров?	Пункт 480 ППР	да
83.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или нарушение технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстояния более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	н/р
84.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированными пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ППР. Приложения № 5 и № 6 ППР	н/р
85.	Соблюдаются ли проверяющим лицом запрет на использование запаса воды, предназначенного для нуж пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	н/р
86.	Приспособлены ли проверяющим лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	н/р
87.	Предусмотрены ли проверяющим лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен?	Пункт 60(1) ППР	н/р
<b>Система вентиляции</b>			
88.	Обеспечено ли проверяющим лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт "а" пункта 48 ППР	да
89.	Открыты ли проверяющим лицом эксплуатируемые вытяжные кинжалы, шторки и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "б" пункта 48 ППР	да
90.	Изолировано ли проверяющим лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "в" пункта 48 ППР	да
91.	Определена ли проверяющим лицом порядок и сроки проведения работ по очистке пожаротехническими способами вентиляционных камер, шлангов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	да
92.	Проведена ли проверяющим лицом проверка:	Пункт 49 ППР	н/р
92.1.	сигнализирующих устройств в воздуховодах?		н/р
92.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		н/р
92.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		н/р
<b>Эвакуационные пути и выходы</b>			
93.	Обеспечено ли проверяющим лицом отсутствие на путях эвакуации порогов?		
93.1.			да
93.2.	раздвижных и подъемно-спускаемых дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		да
93.3.	вращающихся дверей и турникетов?		да
93.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		да
94.	Исключено ли проверяющим лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:		
94.1.	на подкодах к первичным средствам пожаротушения?		да
94.2.	у дверей эвакуационных выходов?		да
94.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		да
95.	Исключено ли проверяющим лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в подъездных коридорах?		
96.	Обеспечена ли проверяющим лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключей?		
97.	Исключено ли проверяющим лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:		
97.1.	в проходах?		да
97.2.	в коридорах?		да
97.3.	в тамбурах?		да
97.4.	на галереях?		н/р
97.5.	в лифтовых холлах?		н/р
97.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		да
97.7.	в дверных проемах?		да
97.8.	в эвакуационных лестницах?		да
98.	Исключено ли проверяющим лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?		
99.	Исключено ли проверяющим лицом обустройство в тамбурах выходов:		
99.1.	сушилок?		да
99.2.	вешалок для одежды?		да
99.3.	гардеробов?		да
100.	Исключено ли проверяющим лицом хранение (в том числе времменное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?		
101.	Исключена ли проверяющим лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?		
102.	Исключены ли проверяющим лицом		да

93.1.	Обеспечено ли проверяющим лицом отсутствие на путях эвакуации порогов?	Подпункт "а" пункта 36 ППР	да
93.2.	раздвижных и подъемно-спускаемых дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		да
93.3.	вращающихся дверей и турникетов?		да
93.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		да
94.	Исключено ли проверяющим лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт "б" пункта 23 ППР	да
94.1.	на подкодах к первичным средствам пожаротушения?		да
94.2.	у дверей эвакуационных выходов?		да
94.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		да
95.	Исключено ли проверяющим лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в подъездных коридорах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	да
96.	Обеспечена ли проверяющим лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключей?	Пункт 35 ППР	да
97.	Исключено ли проверяющим лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт "б" пункта 36 ППР	да
97.1.	в проходах?		да
97.2.	в коридорах?		да
97.3.	в тамбурах?		да
97.4.	на галереях?		н/р
97.5.	в лифтовых холлах?		н/р
97.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		да
97.7.	в дверных проемах?		да
97.8.	в эвакуационных лестницах?		да
98.	Исключено ли проверяющим лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	да
99.	Исключено ли проверяющим лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	да
99.1.	сушилок?		да
99.2.	вешалок для одежды?		да
99.3.	гардеробов?		да
100.	Исключено ли проверяющим лицом хранение (в том числе времменное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт "в" пункта 36 ППР	да
101.	Исключена ли проверяющим лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт "г" пункта 36 ППР	да
102.	Исключены ли проверяющим лицом		да

102.1	изменение направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	да
102.2	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	н/р
102.3	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и франгут?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	да
103.	Обеспечено ли проверяемым лицом налипание проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, инструментального и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	да

104.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглогодичном режиме, либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	да
105.	Обеспечено ли проверяемым лицом из объекта предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, лоджий, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт "д" пункта 25 ППР	да
106.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, подъездов и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт "и" пункта 23 ППР	да
107.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу кипарис, кирпичных досок и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	да

#### Электротехническая продукция

108.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими краевыми, навесами?	Пункт 41 ППР	да
109.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатация электроприводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	да
110.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рудильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	да
111.	Исключено ли проверяемым лицом	Подпункт "в" пункта 42 ППР	да
111.1.	обертывание электропроводов светильниками бумагой, тканью и другими горючими материалами?		да
111.2.	использование светильников со снятой колпаками (рисуноками), предусмотренными конструкцией светильника?		да
112.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов в электрических (около электрощитов)?	Подпункт "вс" пункта 42 ППР	да
112.1.			да
112.2.			да
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование электротягии, электрониток, электрочайников и других электрических приборов, не имеющих устройства тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт "г" пункта 42 ППР	да
114.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электрических приборов?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	да
115.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	да

116.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра вспомогательных в электрическую сеть электроприводательных приборов, а также других бытовых электроприводов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглогодичном режиме работы?	Подпункт "е" пункта 42 ППР	да
117.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении ремонтных и других строительных-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, лючков-удлинителей, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания приемлемых электроприборов?	Подпункт "з" пункта 42 ППР	да
118.	Исключено ли проверяемым лицом оставление во время работы (времени не обесточенных электростанций) и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением текущего освещения, систем противодожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 46 ППР	да

#### Огнезащитная обработка

119.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица?	Пункт 21 ППР	да
119.1.	строительных конструкций?		да
119.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		да
120.	Происходит ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составляется ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	да
121.	Проводится ли проверяемым лицом (на склонении гарантационного срока огнезащитной эффективности) огнезащитный обработкой штукатурки обработки строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	да

#### Территория объекта

122.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, единиц с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	да
123.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в течение времени года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	да
124.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	да
125.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары?	Пункт 74 ППР	да
125.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		да
125.2.	стаций транспорта?		да
125.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		да
125.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		да
126.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных егерь?	Пункт 74 ППР	да
127.	Обеспечены ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	да

128	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности из объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположими в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	да
129	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов промесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	да
130	Обеспечивается ли проверяемым лицом безиспользование выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	да
131	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основывая на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	да
132	Исключена ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстояния менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	да
<b>Система отопления</b>			
133	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация ненадежных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	да
134	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступами) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	н/р
135	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из неторфяного материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	н/р
136	Обеспечены ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступах) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	н/р
137	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведение с периодичностью:	Пункт 82 ППР	н/р
137.1	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		н/р
137.2	1 раза в 2 месяца - для печей и печей непрерывного действия?		н/р
137.3	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (автоматической) горки?		н/р
138	Прошли ли у проверяющего лица специальное обучение лица, осуществляющие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	да
139	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при зажигании жидкого топлива (уголье гаш) из систем топливозаправки, а также вентилят около топки и около смеси с топливом?	Подпункт "б" пункта 83 ППР	н/р
140	Исключена ли проверяемым лицом топливо при потухших форуниках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт "г" пункта 83 ППР	н/р
141	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопропизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	н/р
142	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатацию котельных и других теплопропизводящих установок при «сигнальных или отключенных приборах контроля и регулирования»?	Подпункт "е" пункта 83 ППР	н/р
143	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы	Подпункт "з" пункта 83 ППР	н/р

	искрогасителями и не очищены от сажи?	
144	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, коекса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт "г" пункта 84 ППР
145	Исключено ли проверяемым лицом использование тентиляционных и газовых каналов в качестве выхлопов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт "е" пункта 84 ППР
146	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР
147	Обеспечена ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплоизолаторов, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР
148	Обеспечены ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР
149	Исключено ли проверяемым лицом использование некондиционных газовых приборов?	Пункт 46 ППР
150	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (Больных) ко сну?	Пункт 85 ППР
151	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специальном отведенном месте щебня и шлака, выбрасываемых из топок?	Пункт 85 ППР
152	Выполнена ли проверяющим лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР
<b>Источники открытого пламени</b>		
153	Исключена ли проверяющим лицом отключение замерзших труб паяльными лампами и другими способами в применении открытого огня?	Подпункт "б" пункта 23 ППР
154	Обеспечена ли проверяющим лицом расположка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при вынесении указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР
155	Исключена ли проверяющим лицом эксплуатации керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР
156	Обеспечено ли проверяющим лицом размещение киппарика над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР
157	Обеспечено ли проверяющим лицом наличие предохранительных конструкций отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фондшей)?	Пункт 47 ППР

Борисенко Д.В. директор  
(подпись)

К.В. Лапидус, инспектор 21 ОНПР  
(подпись)

Борисенко Д.В. директор  
« 27 » 05 2019 г.  
(подпись)

К.В. Лапидус, инспектор 21 ОНПР  
(подпись)