




Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная  
(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся,  
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" г. Оханска

Согласовано:  
Председатель  
трудоого коллектива  
МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ»  
 З.П.Неронова  
12.02.2024 г.

Утверждаю:  
директор  
МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ»  
Приказ № 65 от 12.02.2024 г.  
Л.В.Борисенко 

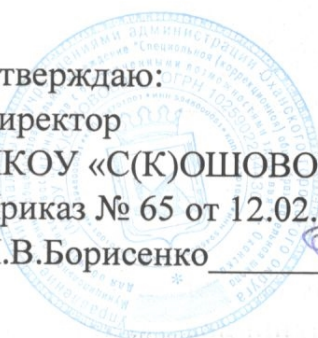

**Перечень  
работ, выполняемых по распоряжению оперативно-ремонтным  
персоналом в электроустановках до 1000В**


№ п.п.	Наименование работ	Ссылка на пункт МПОТ(ПБ)ЭЭ	Примечание
1	<p>Электропомещения с электрооборудованием до 1000В:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уборка коридоров, где токоведущие части ограждены</li> </ul>	п. 7.13	Единолично с II гр.
2	<p>Работа на электродвигателях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- работа на вращающемся электродвигателе без соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями;</li> <li>- обслуживание щётчного аппарата на работающем электродвигателе</li> </ul>	п.27.8 п.27.9	Единолично с III гр. специально обученному
3	<p>Обслуживание сетей уличного освещения без отключения сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при расположении светильников ниже проводов на расстоянии не менее 0,6 м на деревянных опорах без заземляющих спусков с опоры или с приставной деревянной лестницы</li> </ul>	П.38.76 П.38.77	Единолично с III гр. специально обученному
4	<p>В электроустановках до 1000В:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ремонт осветительной арматуры, замена ламп, чистка светильников в особо опасных помещениях;</li> <li>- ремонт осветительной электропроводки и электроустановочных изделий в особо опасных помещениях;</li> <li>- ремонт сварочного трансформатора;</li> <li>- выполнение ППР электрооборудования до 1000В;</li> <li>- работы на распределительных электрощитах и сборках и на присоединениях перечисленных устройств, по которым на эти устройства может быть подано напряжение;</li> <li>- погрузка и наладка электроустановок;</li> <li>- измерительные приборы с применением мегометра (кроме случаев, когда измерения входят в содержание работ)</li> </ul>	П.2.12 П.3.1.8 П.3.1.9	Единолично с III гр. Специально обученному

**Общие указания:**

Работы, выполняемые по распоряжению, могут по усмотрению работника, выдающего распоряжение, проводится по наряду.

Заведующий хозяйством,

Ответственный за электрохозяйство



Ю.А.Половников